
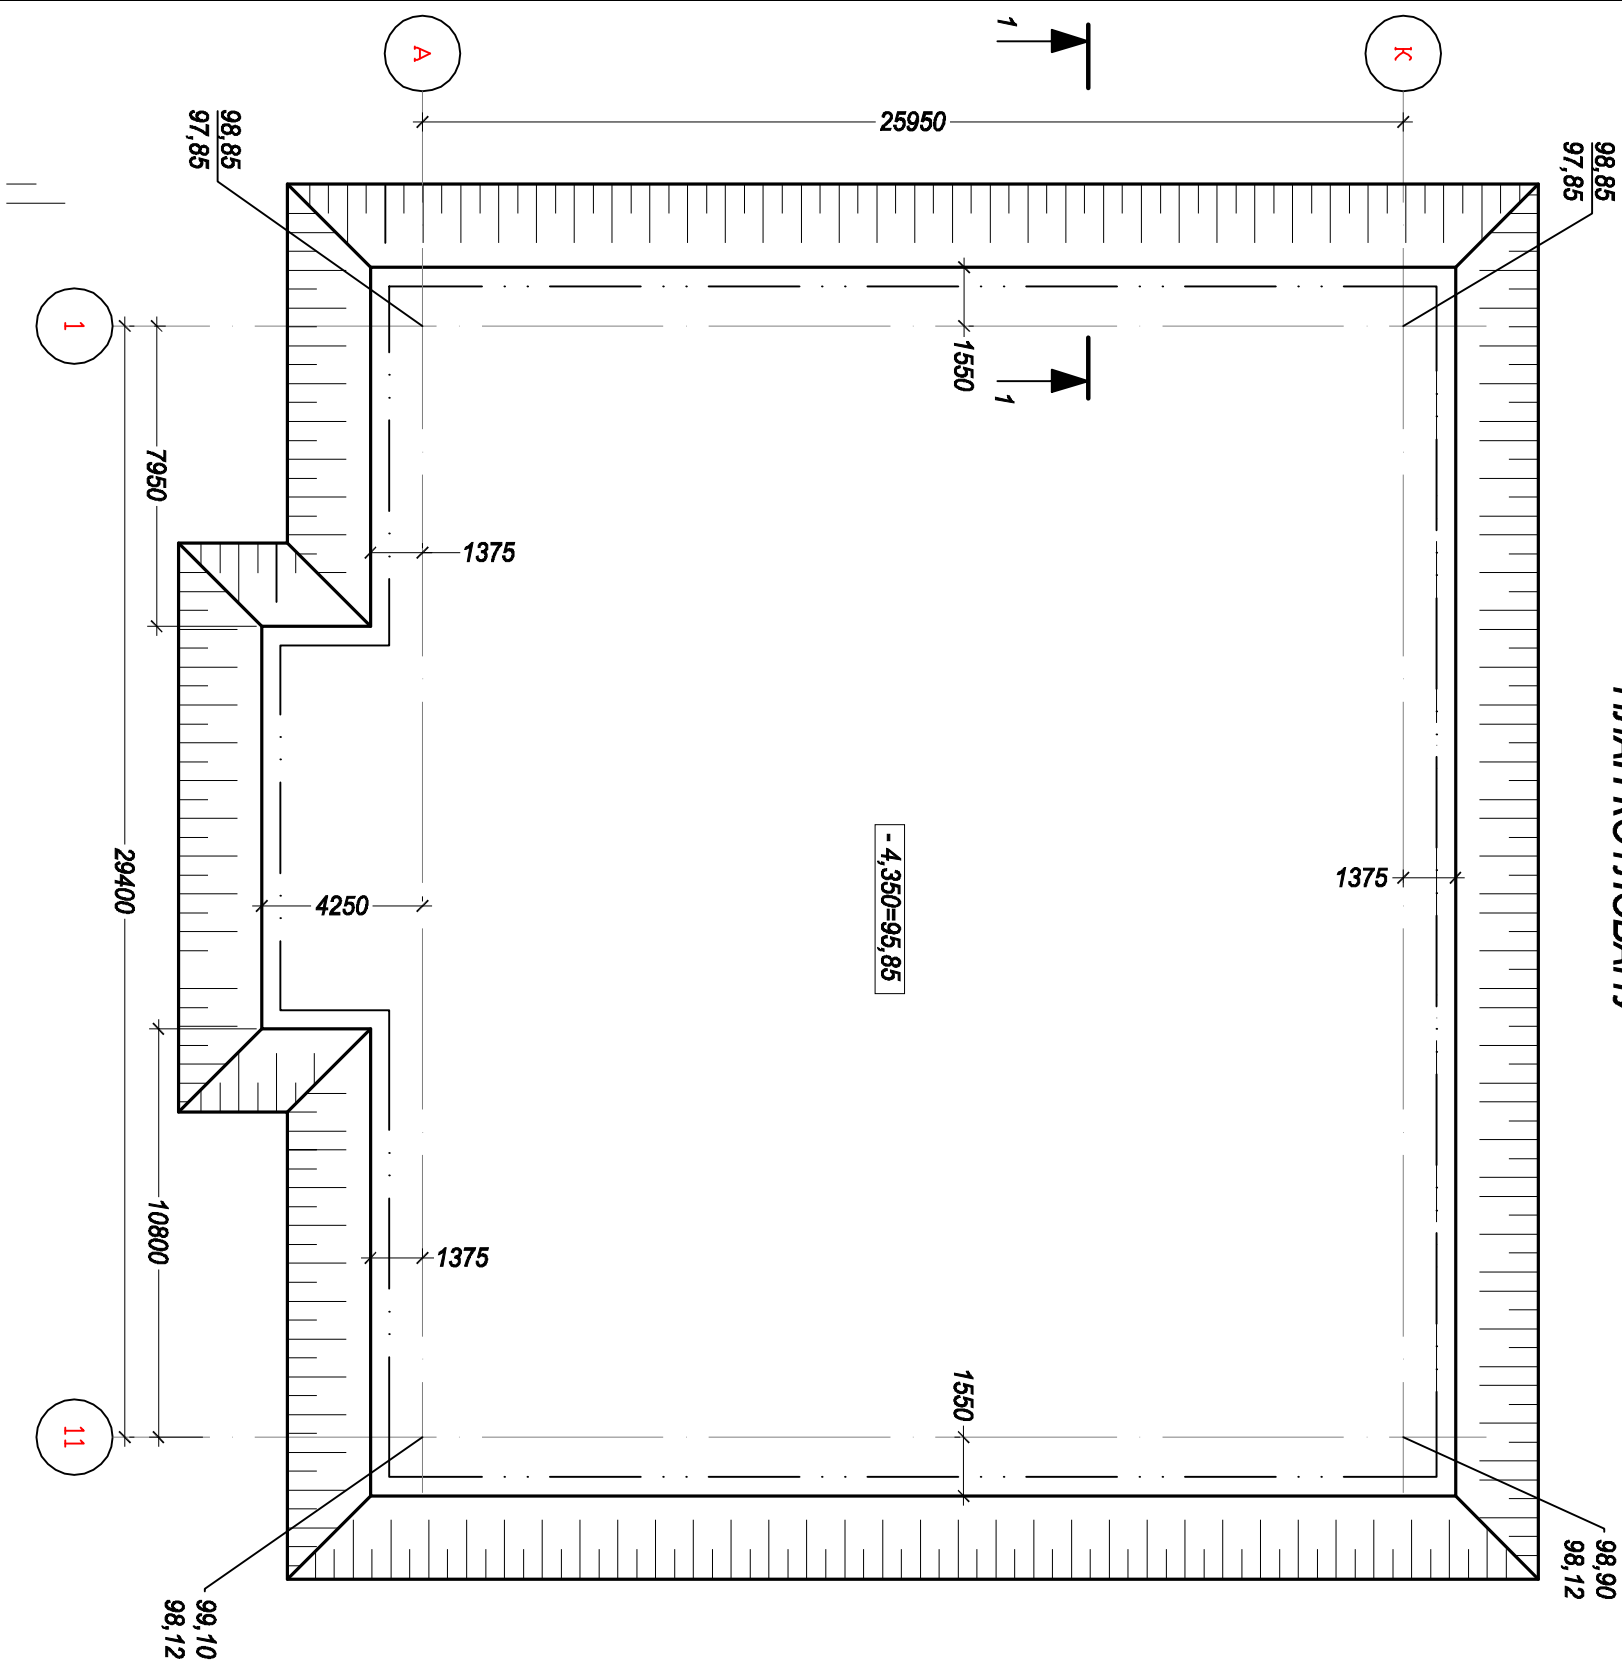


ПЛАН КОТЛОВАНУ

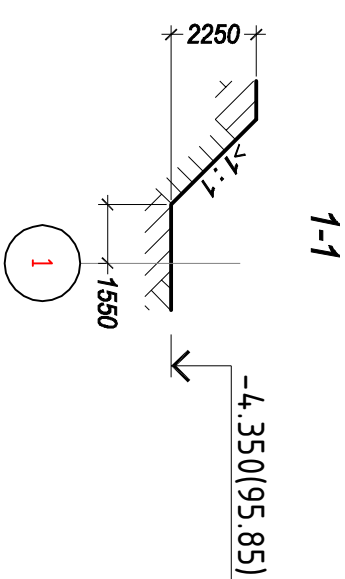

1. Виробництво робіт по пристрою котловану, основи та фундаментів проводити відповідно до СНІП 3.03.01-87.
 3. Механізовану розробку котловану проводити з недобором ґрунту 200мм. За числтку котловану до проектної відмітки проводити безпосередньо перед пристроєм підготовки під фундамент. (Відмітка 95,50 в даний час цмоңнееьсья).
 4. Відрипщй котлован має бщй оглянутий геологом і предствдником авторського нагляду зі складанням відповідного акту.
 5. Зворотною засипку пащх котловану проводити з ущільненням до показника об'ємної маси скелета ґрунту рівної 1,65 т/м³, пошарово, через 0,2м ручними трамбівками, після закінчення монтажу перекриття над підвалом, пристрою зовнішніх мереж і виконання гідроізоляції зовнішніх цокольних стін.
 6. За числтку дна котловану виконувати безпосередньо перед пристроєм ростверка .
- Котлован захистити від попадання поверхневих вод.
15. Водовідвід і організацію поверхневого стоку атмосферних опадів , повнеьвх вод виконувати згідно зі СНІП 3.02.01-87.
 16. Обсяг механізованої розробки ґрунту – 2308 м³. Обсяг ручної розробки ґрунту – 193 м³.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

[illegible]